

HRT 96 Ex n

Sensores fotoeléctricos de reflexión con supresión de fondo

es 02-2010/02 50111376-01



100 ... 1200mm



- Sensor con supresión de fondo ajustable en luz roja visible
- Carcasa de metal robusta con ventana óptica resistente a golpes con tipo de protección IP 67/IP 69K para el empleo industrial
- Salidas de conmutación antivalentes, ajuste de alcance de palpado y tiempo de inicialización para una adaptación óptima a la aplicación
- Temporizador para una adaptación óptima a la aplicación
- Conexión mediante confortable cámara de bornes
- Ex II 3G Ex nA II T4
- Ex II 3D Ex tD A22 IP 67 T 70°C




Accesorios:

(disponible por separado)

- Sistemas de sujeción (BT 96, BT 96.1, UMS 96, BT 450.1-96)


Dibujo acotado

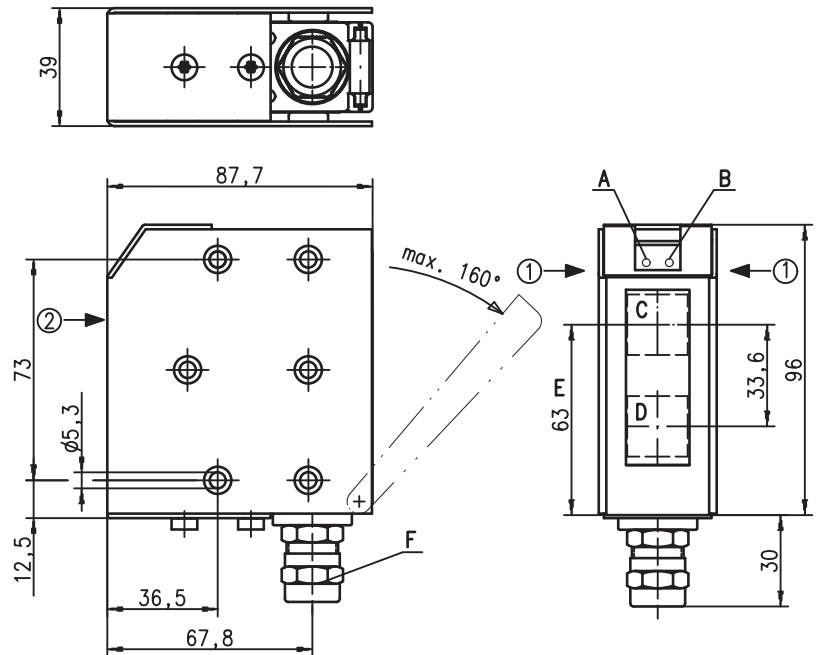

- A** Diodo indicador verde
- B** Diodo indicador amarillo
- C** Emisor
- D** Receptor
- E** Eje óptico
- F** Empalme de cable a rosca M16x1.5 para \varnothing 5 ... 9mm
- G** Bornes de conexión
- H** Entrada de cables
- I** Ajuste de alcance del sensor
- K** Ajuste claro/oscuro

Dirección preferida de entrada para objetos: ① + ②

Conexión eléctrica

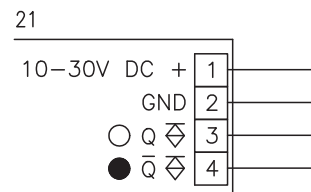

Derechos a modificación reservados • DS_HRT_96_M_P_1639_1649_ex_n_es.fm

Datos técnicos

Datos ópticos

Típ. alcance palp. lím. (blanco 90%) ¹⁾
 Alcance de palpado de operación ²⁾
 Rango de ajuste
 Fuente de luz
 Longitud de onda

Luz roja

100 ... 1200mm
 vea tablas
 100 ... 800mm
 LED (luz modulada)
 660nm

Respuesta temporal

Frecuencia de conmutación
 Tiempo de respuesta
 Tiempo de inicialización

300Hz
 1,67ms
 ≤ 200ms

Datos eléctricos

Tensión de servicio U_B
 Ondulación residual
 Corriente en vacío
 Salida de conmutación
 Función
 Tensión de señal high/low
 Corriente de salida

10 ... 30VCC (incl. ondulación residual)
 ≤ 15% de U_B
 ≤ 35mA, ≤ 75mA con calefacción de la óptica
 transistor PNP
 conmutación en claridad u oscuridad (regulable)
 ≥ ($U_B - 2V$) / ≤ 2V
 máx. 100mA

Indicadores

LED verde
 LED amarillo

disponible
 reflexión

Datos mecánicos

Carcasa

 Cubierta de óptica
 Peso
 Tipo de conexión
 Empalme de cable a rosca

Carcasa de metal

fundición a presión de cinc
 policarbonato
 380g
 bornes, diámetro de cable 5 ... 9mm
 EEx e II par de apriete 3,5Nm

Datos ambientales

Temp. ambiental (operación/almacén)
 Circuito de protección ³⁾
 Clase de protección VDE ⁴⁾

-20°C ... +50°C / -40°C ... +55°C
 1, 2
 II, aislamiento de protección
 IP 67, IP 69K ⁵⁾
 1 (según EN 60825-1)
 IEC 60947-5-2

Tipo de protección
 Clase de LED
 Sistema de normas vigentes

Funciones adicionales

Temporizador
 (retardo de conexión/desconexión)

0 ... 10s (regulable separadamente)

Protección contra explosiones

Certificación (CENELEC)

Ex II 3G Ex nA II T4 Ex II 3D Ex tD A22 IP67 T70°C

- 1) Típico alcance de palpado límite: máximo alcance de palpado logrado sin reserva de funcionamiento
- 2) Alcance de palpado de operación: alcance de palpado recomendado con reserva de funcionamiento
- 3) 1=protección transitoria, 2=protección contra polarización inversa
- 4) Tensión de medición 250VCA
- 5) Test IP 69K según DIN 40050 parte 9 simulado; las condiciones de limpieza a alta presión sin usar aditivos, ácidos y lejías no forman parte de la comprobación

Tablas

Luz roja



1	100	800	1200
2	100	770	1140
3	100	730	1050

1	blanco 90%
2	gris 18%
3	negro 6%


Alcance de palpado de operación [mm]
 Típico alcance de palpado límite [mm]

Diagramas

Luz roja

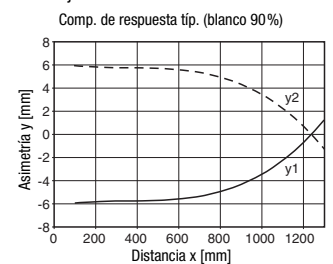

Luz roja

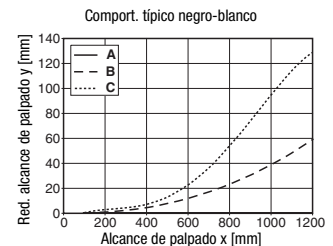

A blanco 90%
 B gris 18%
 C negro 6%

Indicaciones de pedido

	Denominación	Núm. art.
	HRT 96M/P-1639-800-21 Ex n	50111087
Con temporizador	HRT 96M/P-1649-800-21 Ex n	50111089

Notas

Uso conforme:

Este producto debe ser puesto en funcionamiento únicamente por personal especializado, debiendo utilizarlo conforme al uso prescrito para él. Este sensor no es un sensor de seguridad y no sirve para la protección de personas.

- En el intervalo de palpado ajustado es posible una tolerancia del límite superior de palpado según la propiedad de reflexión de la superficie del material.

Instrucciones de uso de los sensores para zonas con riesgo de explosión del grupo II, categoría 3, zona 2 («Gas Ex») y 22 («Polvo Ex»)

Los sensores de Leuze electronic GmbH + Co. KG para zonas con riesgo de explosión, son sensores que trabajan bajo el principio optoelectrónico. Estos sensores reconocen sin necesidad de contacto objetos que se encuentran en el haz de luz o que se mueven a través del haz de luz.



¡Cuidado!

Los componentes eléctricos pueden poner en peligro la salud de personas y animales así como afectar a la seguridad de los bienes materiales si se utilizan bajo condiciones desfavorables o de forma errónea en zonas con riesgo de explosión.

Solamente con un uso adecuado y conforme es posible un funcionamiento seguro en zonas con riesgo de explosión.

Para ello, se deben observar las condiciones de instalación y empleo y asegurar su cumplimiento de forma permanente mediante las medidas pertinentes.



¡Notas!

- Para que los sensores del grupo II, categoría 3, operen de forma segura en zonas con riesgo de explosión se debe asegurar que los eventos que se produzcan durante el funcionamiento no dañen o sobrecarguen los medios de operación. Esto es según el caso mediante equipos de instalación y de protección.

Instalación y puesta en marcha

Para corresponder a las exigencias según EN 61 241-1 y EN 60 079-15, se deben cumplir los siguientes requisitos:

- A los equipos con conector (p. ej. serie 46B) se les tiene que instalar un seguro o un bloqueo mecánico adicional K-VM12_Ex (número de artículo 501 09217) que impida la separación involuntaria del conector. La advertencia «No separar cuando haya tensión» suministrada con el equipo se tiene que colocar bien visible en el sensor o en la fijación.
- Los equipos con tapa de la cámara de bornes (p. ej. serie 96) sólo podrán ponerse en operación cuando la tapa de la cámara de bornes del equipo esté debidamente cerrada.
- Los cables de conexión o los conectores deben ser protegidos de cargas por tracción o por presión excesivas.
- Se deben observar las exigencias según EN 61 241-1 en relación a las deposiciones de polvo y a la temperatura.



¡Cuidado!

- Debido a las circunstancias físicas los sensores no se deben utilizar para la protección de personas o como función de PARADA DE EMERGENCIA.
- Los sensores solo pueden ser reparados e instalados por personal electrotécnico especializado.
- Se deben observar las disposiciones establecidas para la instalación de medios de explotación en zonas con riesgo de explosión.

Reparación y mantenimiento

No se deben efectuar modificaciones en los sensores para zonas con riesgo de explosión.

Las reparaciones de los sensores solamente pueden ser realizadas por personal cualificado o bien por el fabricante. Los equipos defectuosos deben reemplazarse de inmediato.

Los sensores no requieren de trabajos de mantenimiento periódicos.

De vez en cuando, y dependiendo de las condiciones ambientales, puede ser necesario limpiar la superficie óptica de los sensores. Dicha limpieza deben llevarla a cabo únicamente personas capacitadas. Recomendamos usar para ello un paño suave y húmedo. ¡No se deben usar productos de limpieza que contengan disolventes!

Resistencia a sustancias químicas

Los sensores muestran una buena resistencia contra muchos ácidos y lejías diluidas.

La exposición a diluyentes orgánicos es posible sólo limitadamente y a corto plazo.

La resistencia a sustancias químicas debería ser probada en casos particulares.

EG-Konformitätserklärung
-EC Declaration of Conformity
-Déclaration CE de conformité
-Declaración de conformidad CE

Name des Herstellers:

-Name of the manufacturer:
-Le constructeur:
-Nombre del fabricante:

Leuze electronic GmbH+Co. KG

Anschrift:

-Address:
-domicilié:
-Dirección:

In der Braike 1 D-73277 Owen/ Teck

Erklärt unter alleiniger Verantwortung, dass das Produkt mit der Bezeichnung:

-declares under sole responsibility that the products with the designation:
-assurant sa pleine et entière responsabilité déclare que les produits avec la Référence:
-declara bajo su propia responsabilidad, que los productos con el Número de pedido:

HRT 96M/P-3360-2500-21 Ex n 50108464
HRT 96M/P-1639-800-21 Ex n 50111087
HRT 96M/P-1649-800-21 Ex n 50111089

Kennzeichnung Gas:

-Marking for gas:
-Certification gaz:
-Certificación gas:

Ex II 3G Ex nA II T4

Kennzeichnung Staub:

-Marking for dust:
-Certification poussière:
-Certificación polvo:

Ex II 3D Ex tD A22 IP67 T70°C

Folgenden Richtlinien und Normen für die Gerätegruppe II, Gerätekategorie 3 entsprechen und bei bestimmungsgemäßer Verwendung und Beachtung der Betriebsanleitung die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen erfüllen.

-conform to the following directives and standards for equipment group II, equipment category 3. They fulfil the basic health and safety requirements if used as intended and in accordance with the operating manual.
-sont conformes aux directives et normes ci-dessous pour les appareils du groupe II, catégorie 3 et que sous réserve d'utilisation conforme et du respect des consignes du manuel d'utilisation ceux-ci répondent aux exigences fondamentales pour la sécurité et la santé.
-corresponden a las directivas y normas para grupo de aparatos II categoría de aparatos 3 y que cumplen los requerimientos de seguridad y de salud al ser empleados debidamente teniendo en cuenta las instrucciones de uso.


Richtlinie 94/9/EG / Richtlinie 89/336/EWG

-Directive 94/9/EC / Directive 89/336/EEC
-Directive 94/9/CE / Directive 89/336/CEE
-Directiva 94/9/CE / Directiva 89/336/CEE

EN 60947-5-2:1998+A1:1999+A2:2004

EN 60825-1:1994+A1:2002+A2:2001
EN 60079-15:2005
EN 61241-1:2004

Owen, den 11. Februar 2009



Dr. Harald Gröbel (Geschäftsführer/ General Manager/ Directeur / Gerente)

Leuze electronic GmbH + Co. KG
 In der Braike 1
 D-73277 Owen
 Telefon +49 (0) 7021 573-0
 Telefax +49 (0) 7021 573-109
 info@leuze.de
 www.leuze.com

Leuze electronic GmbH + Co. KG, 73277 Owen, Regelsgericht Stuttgart, HRB 235717
 Partnerschaft bürgerliches Gesellschaften Leuze electronic Geschäftsbildungs-GmbH
 Sitz: Owen, Regelsgericht Stuttgart, HRB 235650
 Geschäftsführer: Dr. Harald Gröbel (Vorsitzender), Kerstin Just
 USt-IdNr. DE 430125271 | Zoller-Nr. 2594232
 Es gelten ausschließlich unsere aktuellen Verkaufs- und Lieferbedingungen.
 Only our current Terms and Conditions of Sale and Delivery shall apply.